

Anvisningar


Armatyr "Lilla" Viktor med armfäste 48mm. Armatyr skall monteras horisontellt mot vägbana.

Stolpe skall vara utförd enligt SS-EN 40-1, SS-EN 40-2, SS-EN 40-3, SS-EN 40-5 samt TK's kravspecifikation, TPU A5A.

Stolpe skall tillverkas efter tyngder från armaturer och klimatzon. Innan stolpar tillverkas skall konstruktionsritning tas fram av tillverkaren som skall redovisas för beställaren. Stolpe skall vara dimensionerad så att den ej kan vibrera eller svänga vid kraftig blåst

Stolpe med arm skall vara varmförzinkad med förstärkt korrosionsskydd.

Stolpe skall monteras i prefabricerat betongfundament.

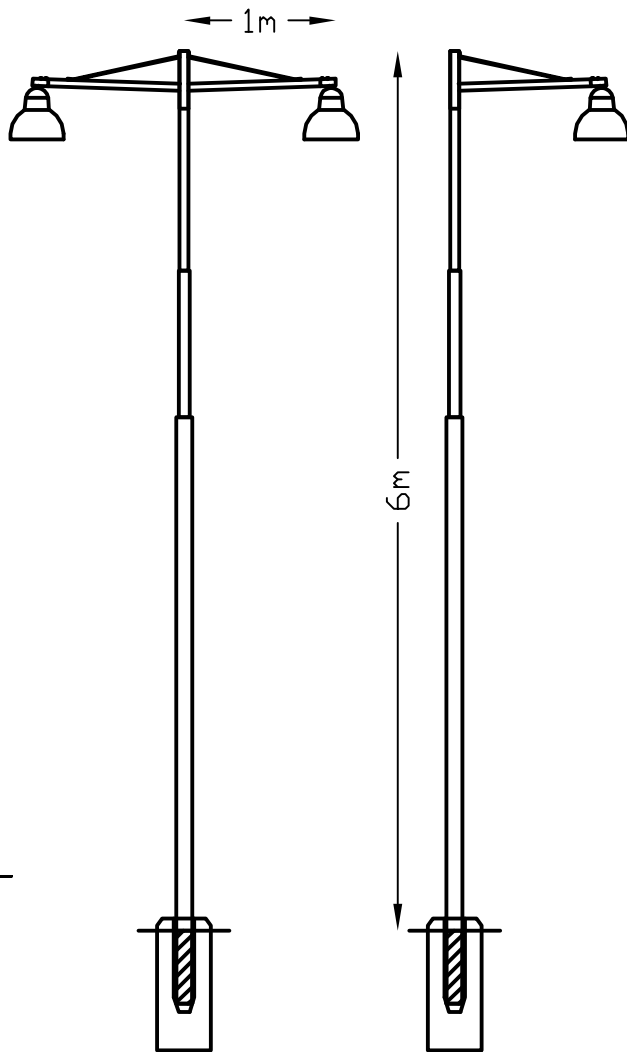

Typ B

Typ A

BELPRO

Marieholmsgatan 10C 415 02 Göteborg
Tel 031-86 46 11 Fax 031-84 10 12

Stolpe 6m med Viktor på arm
Belysningsstolpar

HANLÄGGARE

Jan-Erik Wallerstedt

KONSTR. AV

JEW

RITAD/DWG-FIL

SKALA

150

RITINGSNR

2012-009

GODKÄND GÖTEBORG

2012-09-28