


Typ A Enkelarm

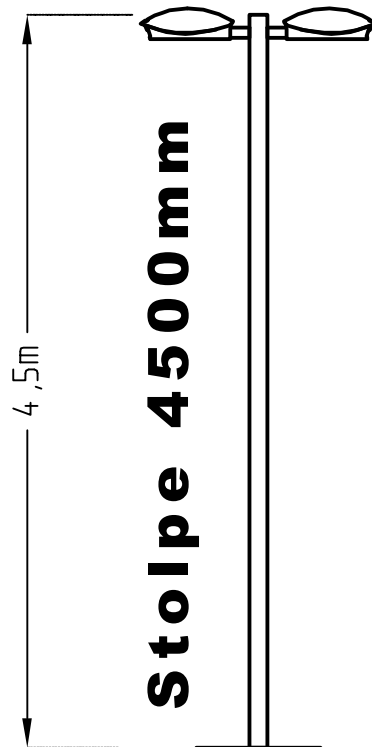

Typ B dubbelarm

Anvisningar

Armatyr Siteco SQ50 LED. Sidomontage för diam 60mm. Armatyr skall vara klass II, dubbelisolerad.

Stolpe skall vara utförd enligt SS-EN 40-1, SS-EN 40-2, SS-EN 40-3, SS-EN 40-5 samt TK's kravspecifikation, TPU A5A.

Stolpe skall tillverkas efter tyngder från armaturer och klimatzon. Stolpe skall dimensioneras och utföras för montage på flytbrygga. Innan stolpar tillverkas skall konstruktionsritning tas fram av tillverkaren som skall redovisas för beställaren. Stolpe skall vara dimensionerad så att den ej kan vibrera eller svänga vid kraftig blåst

Stolpe med arm skall vara termoplastad.

Ledning till armatur skall avsäkras i stolpe eller kopplingslåda i land. Stolpe skall inte vara jordad eller ha förbindelse med matande elnät.

Stolpe skall bultas i flytbrygga på sådant sätt att stolpen ej hamnar i svängning vid blåst.

✦BELPRO Mariefholmsgatan 10C 415 02 Göteborg Tel 031-86 46 11 Fax 031-84 10 12		
BELYSNING FLYTBRYGGA SITECO SQ50 LED STOLPE 5M		
HANDLÄGGARE J Wallerstedt	KONSTR. AV JW	
RITAD/DWG-FIL	SKALA .	RITNINGSNR 2012-008
GODKÄND GÖTEBORG 2012-09-18		